


注) 単位: mg/l

の単位区画は、土壌溶出量基準(0.8mg/l以下)超過を示す。

別図 指定区域

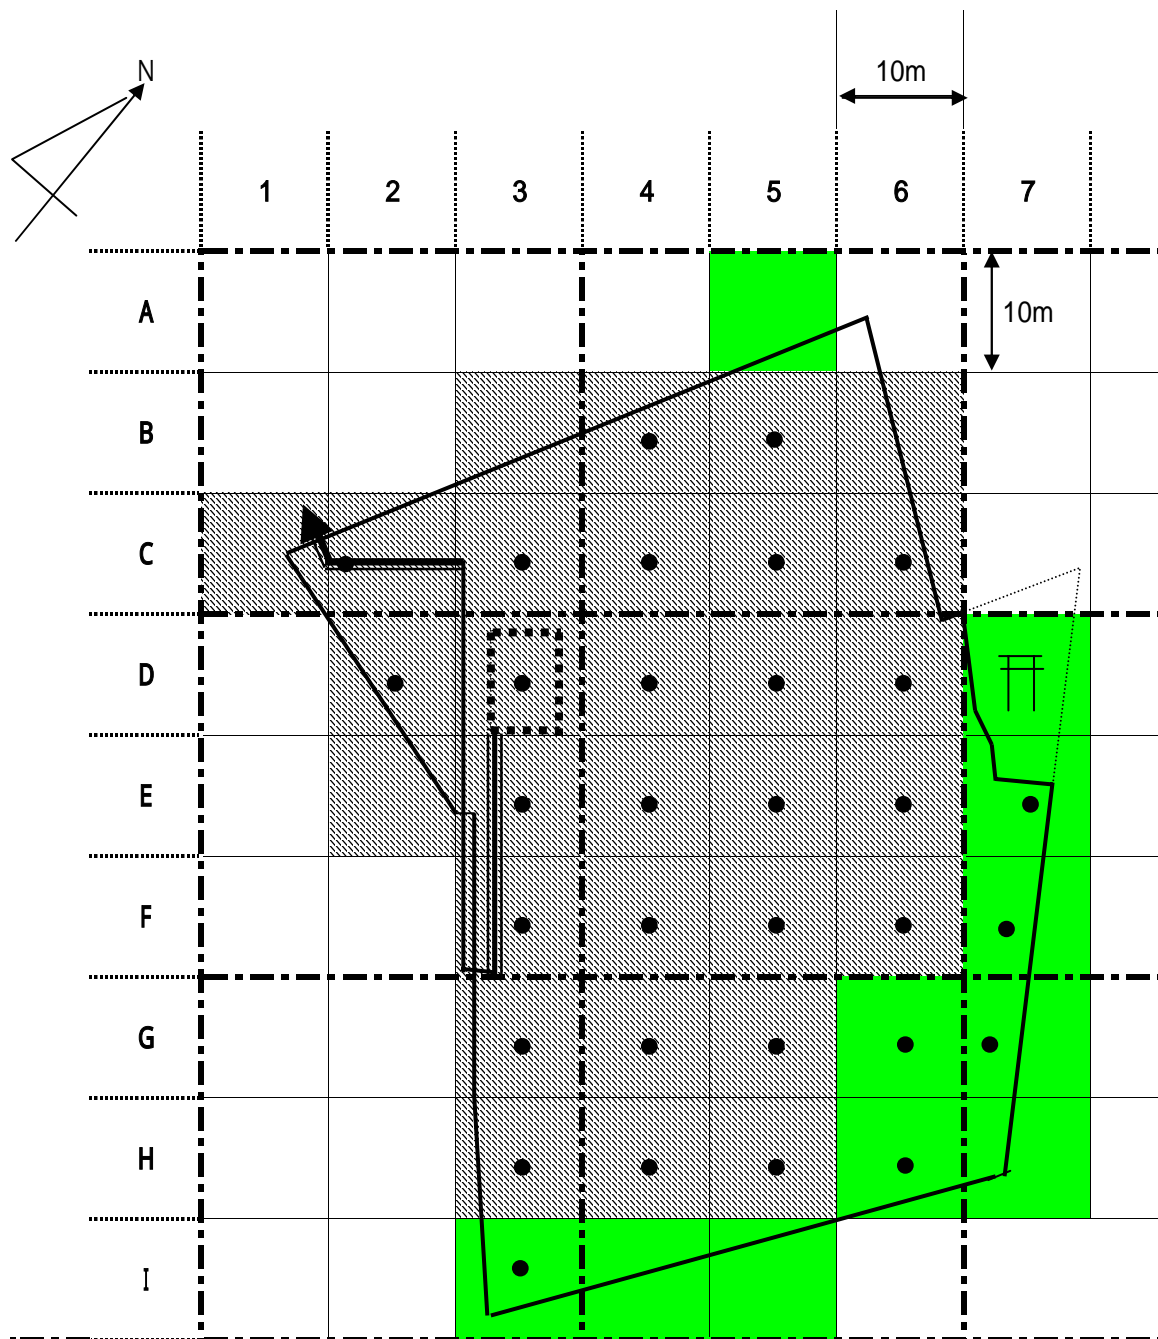

- : 30m格子区画 (30m × 30m)
- : 土壤汚染の存在するおそれがあると認められる土地を含む単位区画
- : 土壤汚染の存在するおそれが少ないと認められる土地を含む単位区画
- : 土壤汚染の存在するおそれがないと認められる土地を含む単位区画
- : 試料採取地点
- : 特定施設の設置場所
- : 排水管      : 放流点      : 敷地境界

図1 調査対象地における特定施設設置場所及び試料採取地点