


<指定区域概要>

形質変更時要届出区域の概況	空き地
調査対象物質	土壤汚染対策法に定める特定有害物質全 25 項目
指定基準超過物質	砒素及びその化合物（溶出量）
検出最大濃度※	砒素及びその化合物（溶出量：0.035mg/l）
基準値	砒素及びその化合物（溶出量：0.01mg/l）
告示日	平成 28 年 1 月 22 日 告示 59 号（指定）
人への健康影響について	周辺地域は地下水が一般的に常態としてそのまま飲用されていると認められず、上水道が敷設されているため、人への健康影響のおそれはない。



※：試料採取等調査で検出された濃度の最大値を示す。

周辺の地図

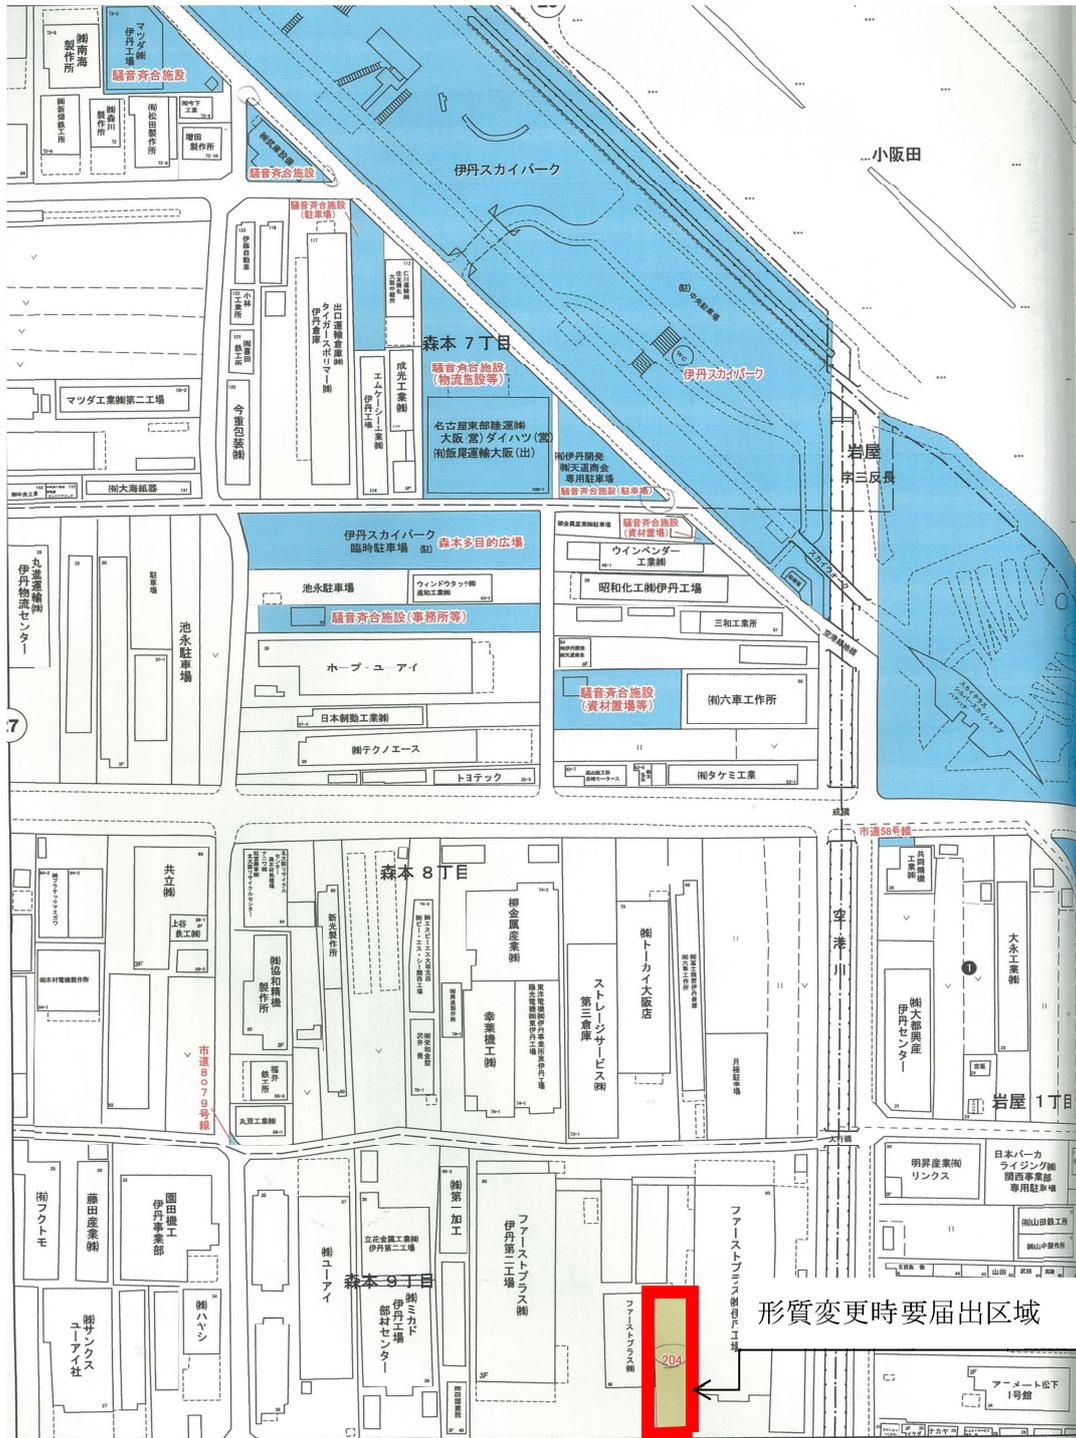

形質変更時要届出区域

形質変更時要届出区域の図面

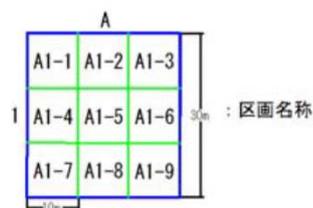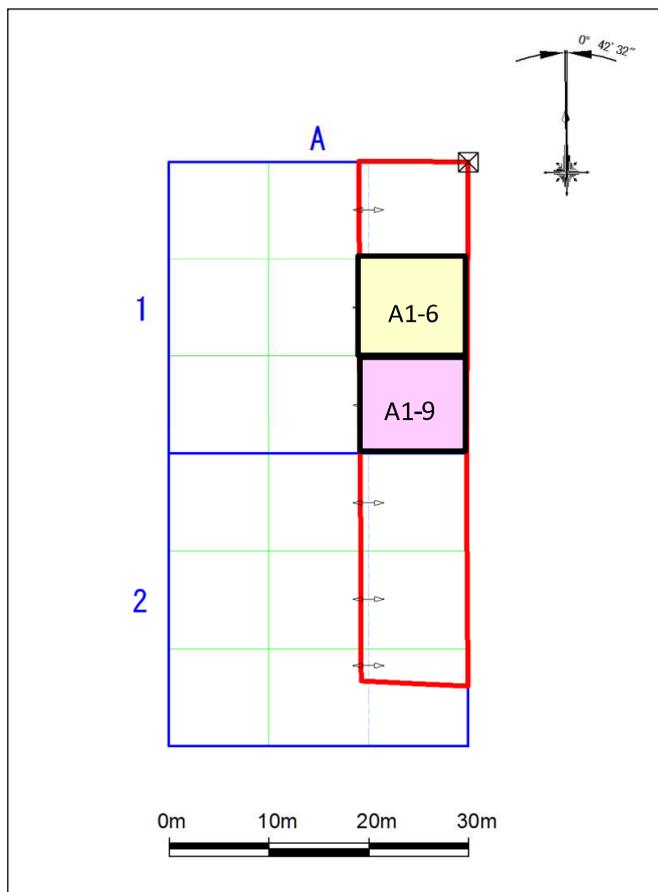

形質変更時要届出区域(A1-6)	: 面積	108.19m ²
形質変更時要届出区域(A1-9)	: 面積	107.17m ²
合計	: 面積	215.36m ²

格子の回転角度: 0.71度