
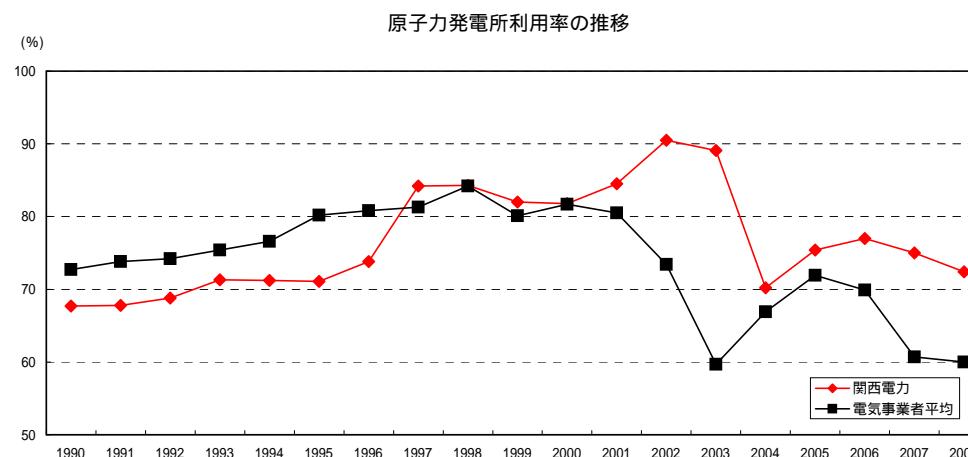


電気事業者別電力排出係数等の推移

排出係数	単位:t-CO ₂ /MWh																		出典	
	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	
関西電力	0.353	0.331	0.306	0.275	0.327	0.313	0.301	0.260	0.253	0.280	0.277	0.264	0.260	0.261	0.356	0.338	0.366	0.299	関西電力公表値	
電気事業者平均	0.417	0.408	0.416	0.386	0.412	0.389	0.382	0.366	0.354	0.373	0.376	0.376	0.404	0.433	0.418	0.423	0.410	0.453	0.373	電気事業連合公表値

原発利用率	単位:%																		出典	
	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	
関西電力	67.7	67.8	68.8	71.3	71.2	71.1	73.8	84.2	84.3	82.0	81.8	84.5	90.5	89.1	70.2	75.4	77.0	75.0	72.4	関西電力公表値
電気事業者平均	72.7	73.8	74.2	75.4	76.6	80.2	80.8	81.3	84.2	80.1	81.7	80.5	73.4	59.7	66.9	71.9	69.9	60.7	60.0	電気事業連合公表値

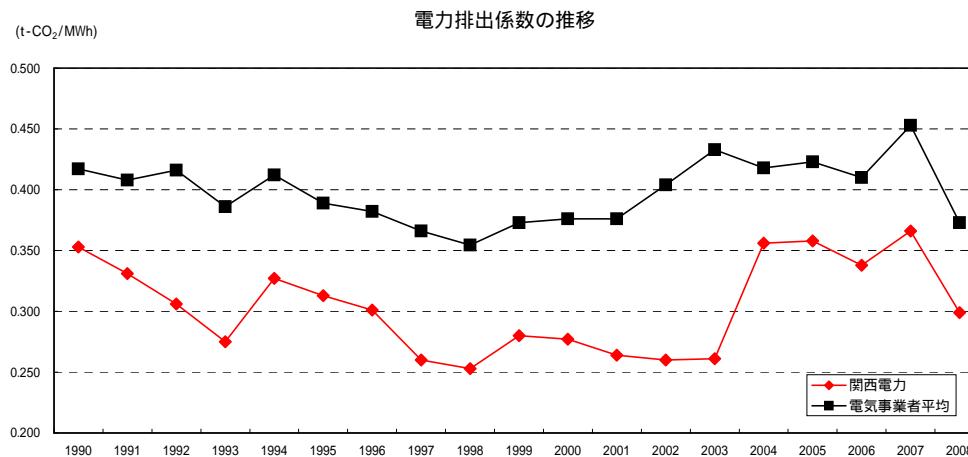

<電気事業連合会関係12社>

一般電気事業者

北海道電力(株)
東北電力(株)
東京電力(株)
中部電力(株)
北陸電力(株)
関西電力(株)
中国電力(株)
四国電力(株)
九州電力(株)
沖縄電力(株)

卸電気事業者

電源開発(株)
日本原子力発電(株)