

令和 6 年度 PFOS・PFOAの地下水調査結果

県が実施した地下水の常時監視（6月調査分29地点）の調査結果を12月25日に公表

1 伊丹市内の1地点でPFOS・PFOAの合算値が国の暫定指針値（50ng/L）を超過

市町・地区名	PFOS	PFOA	合計
伊丹市御願塚	38	56	94

2 超過地点の周辺状況把握のため、追加調査を実施（12月26日採水）

- ・ 当該井戸、その周囲半径500mの範囲内の井戸を調査（6地点）
- ・ 結果は公表予定

（参考）市民への飲用指導


- ・ 超過が確認された当該井戸の所有者には飲用しないよう指導済
- ・ 伊丹市は市広報（9月15日号、12月15日号）で井戸水を飲用しないよう周知済

◆井戸水の利用について 自宅などにある井戸の管理や利用は所有者の責任のもとに行われます。地下水は、周囲の影響を受けやすく、さまざまな物質により気付かないうちに汚染されていることがあります。自宅などの井戸水を飲用に使用することは、できる限り避けてください。

伊丹市グリーン戦略室 Tel 784・8054

伊丹市広報
(9/15号、12/15号)

調査結果一覧

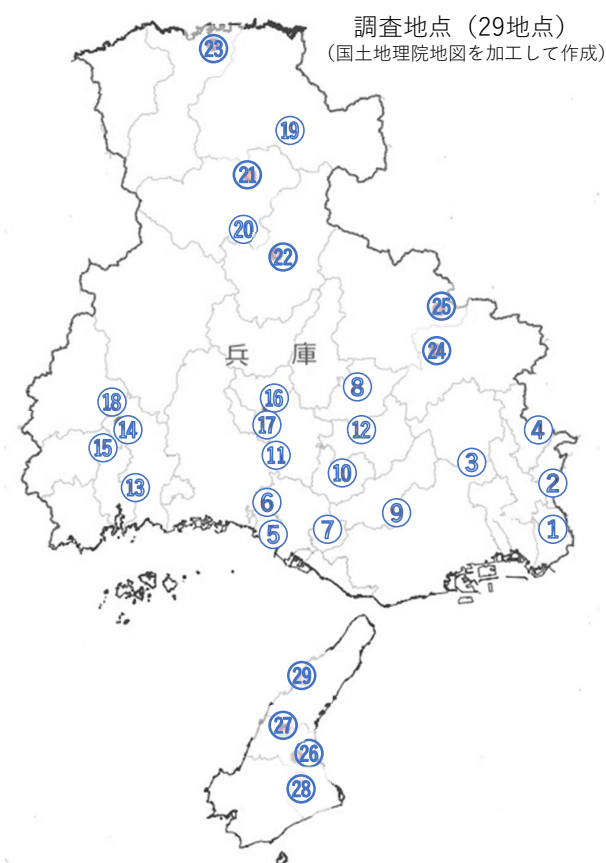

※ 県は、水質汚濁防止法上の政令市(神戸市、姫路市、尼崎市、明石市、西宮市、加古川市、宝塚市)を除く市町で常時監視を実施

単位：ng/L

	市町名	地区名	調査者	PFOS	PFOA	合計値
①	伊丹市	御願塚	兵庫県	38	56※	94
②	川西市	東多田	兵庫県	<2.5	15	17
③	三田市	三輪	兵庫県	<2.5	<2.5	<5.0
④	猪名川町	上阿古谷	兵庫県	<2.5	<2.5	<5.0
⑤	高砂市	荒井町中町	兵庫県	6.2	<2.5	8.3
⑥	高砂市	阿弥陀町	兵庫県	10	<2.5	12
⑦	稲美町	加古	兵庫県	11	<2.5	13
⑧	西脇市	黒田庄町津万井	兵庫県	<2.5	<2.5	<5.0
⑨	三木市	志染町戸田	兵庫県	<2.5	<2.5	<5.0
⑩	小野市	浄谷町	兵庫県	<2.5	<2.5	<5.0
⑪	加西市	東剣坂町	兵庫県	<2.5	<2.5	<5.0
⑫	加東市	牧野	兵庫県	<2.5	<2.5	<5.0
⑬	たつの市	揖西町土師	兵庫県	24	11	35
⑭	たつの市	新宮町鍛冶屋	兵庫県	<2.5	<2.5	<5.0
⑮	上郡町	金出地	兵庫県	<2.5	<2.5	<5.0
⑯	市川町	下加瀬	兵庫県	<2.5	<2.5	<5.0
⑰	福崎町	大貫	兵庫県	22	<2.5	24
⑱	佐用町	下本郷	兵庫県	<2.5	<2.5	<5.0
⑲	豊岡市	出石町大谷	兵庫県	<2.5	<2.5	<5.0
⑳	養父市	建屋	兵庫県	<2.5	<2.5	<5.0
㉑	養父市	八鹿町国木	兵庫県	4.3	<2.5	6.4
㉒	朝来市	石田	兵庫県	<2.5	<2.5	<5.0
㉓	香美町	香住区丹生地	兵庫県	<2.5	<2.5	<5.0
㉔	丹波篠山市	大山下	兵庫県	<2.5	3.0	<5.0
㉕	丹波市	春日町下三井	兵庫県	<2.5	<2.5	<5.0
㉖	洲本市	下内膳	兵庫県	6.2	9.0	15
㉗	洲本市	五色町鮎原下	兵庫県	<2.5	8.0	9.9
㉘	洲本市	池内	兵庫県	<2.5	36	38
㉙	淡路市	尾崎	兵庫県	2.7	30	32

※ 暫定指針値超過 有効数字の関係で合計値が合わない場合あり